


ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE ZINTEGROWANE NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU

UKŁAD PRACY SIECI TN-C-S

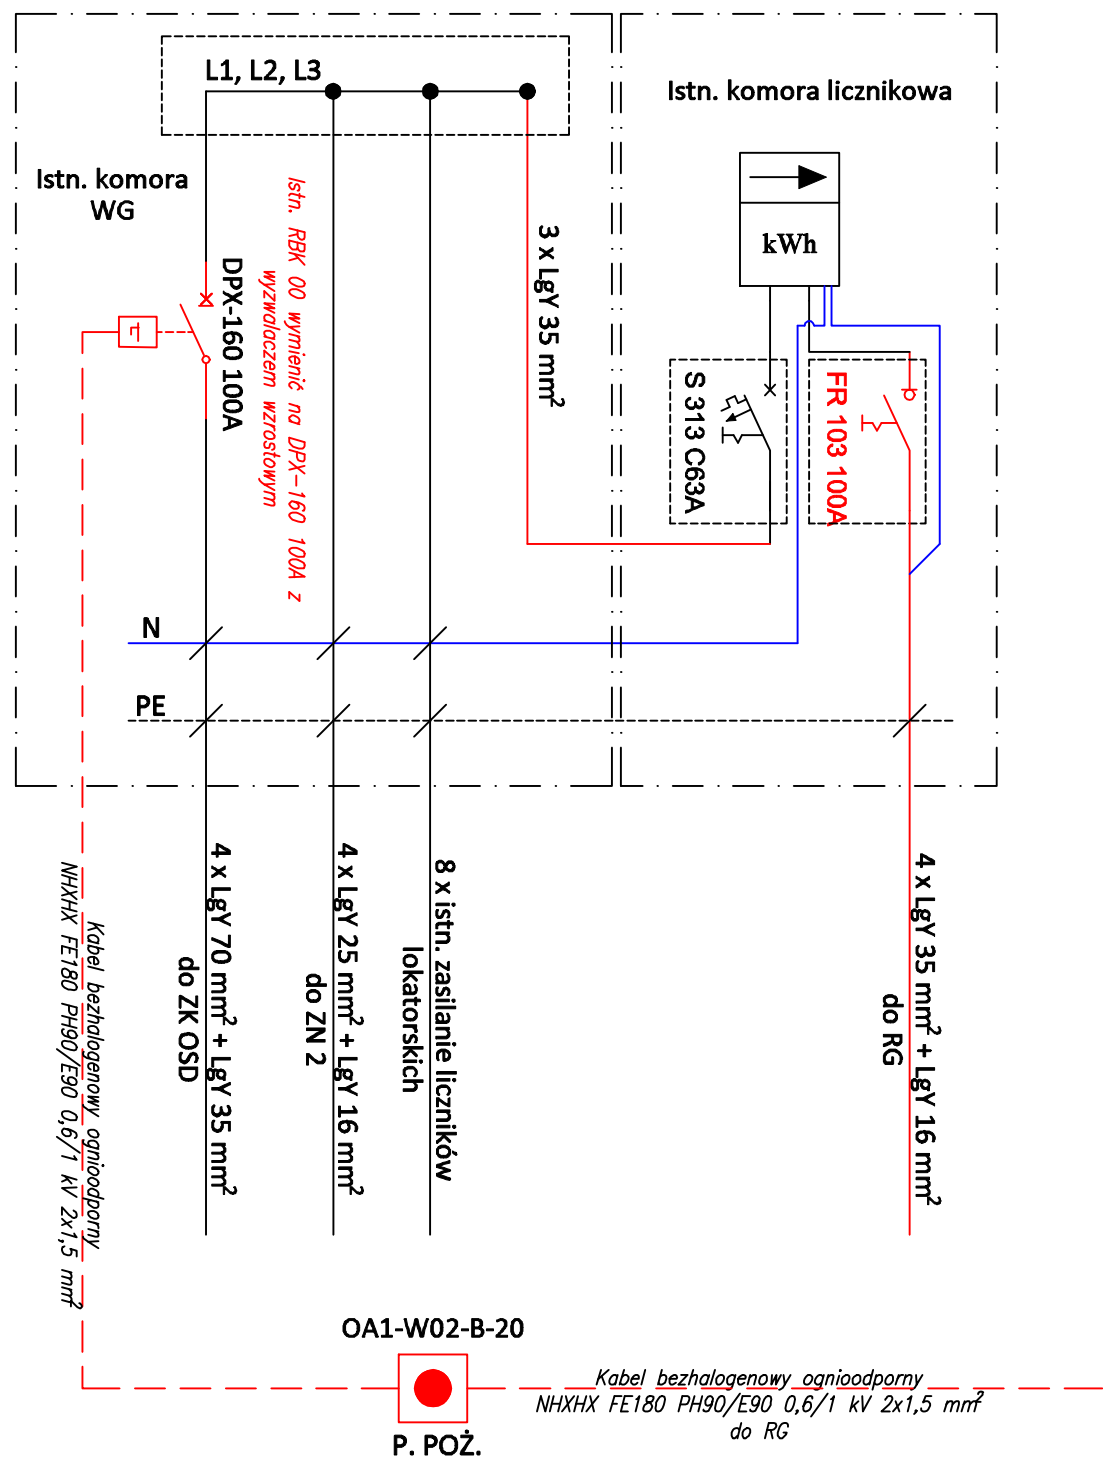

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S wg PN-IEC 60364-4-41:2000

LEGENDA:

- urządzenia istniejące (bez zmian)
- urządzenia projektowane

Jednostka projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ	Nr rys.
Nazwa obiektu:	DOSTOSOWANIE GMINNEGO LOKALU USŁUGOWEGO DO POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"	E1
Adres:	ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 89/2	
Nazwa rysunku:	DISTOSOWANIE ZŁĄCZA GŁÓWNEGO DO POTRZEB WYŁĄCZNIKA P.POŻ.	SKALA
	Imię i nazwisko	Nr upr.
Projektant:	Wojciech Łapucki	SUW 87/94
		Podpis
		Data: 03.2019 r.